


Tablica rozdzielcza TB

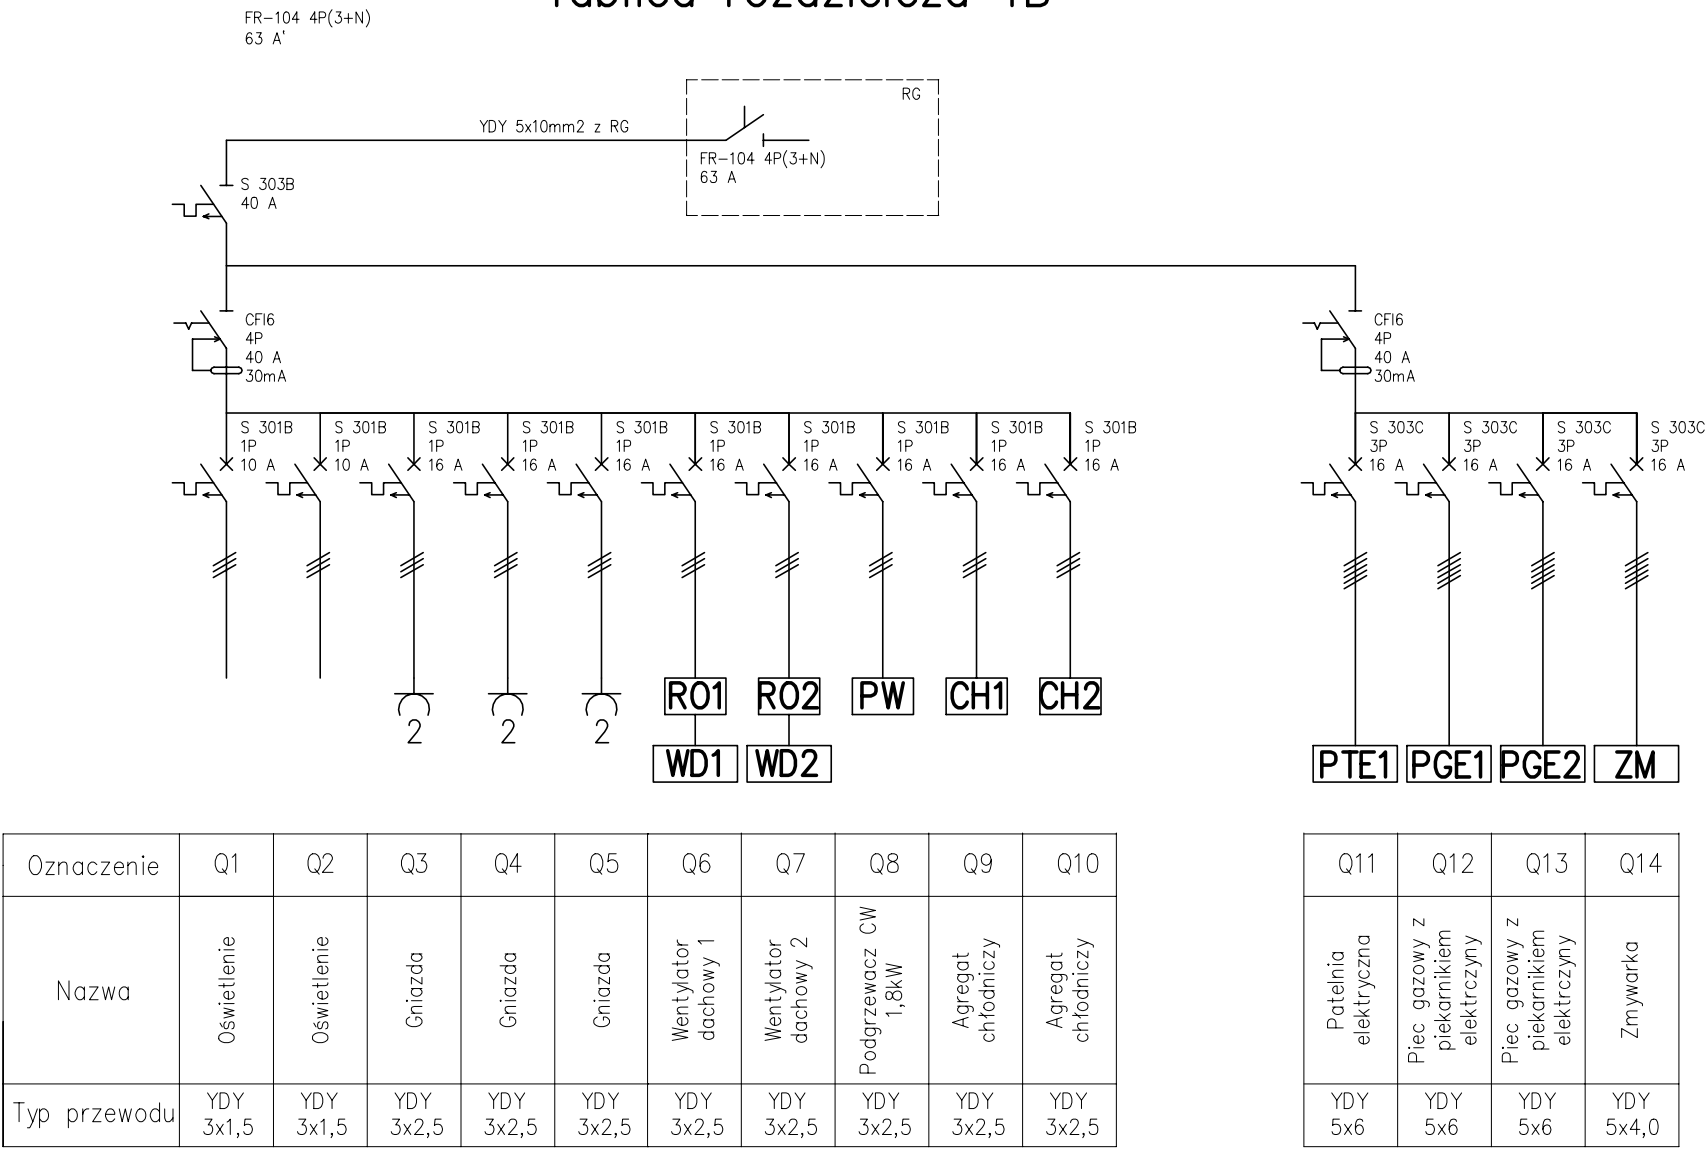

Oznaczenia:

- Q1 – nr obwodu
- ⌋2 – gniazdo podwójne 2P+Z p/t
- PTE1 – Wypust zasilający patelnię uchylną elektryczną o mocy 6,3kW, 400V
- PGE1 – Wypust zasilający piekranik elektryczny pieca gazowego o mocy 7,0kW, 400V
- PGE2 – Wypust zasilający piekranik elektryczny pieca gazowego o mocy 7,0kW, 400V
- ZM – Wypust zasilający zmywarkę o mocy 3,4kW,400V
- WD1 – Wypust zasilający wentylator wyciągowy dachowy o mocy 110W,230V, BESTFAN FDA300190E2
- R01 – Regulator obrotów wentylatora dachowego ARW1,5/1
- WD2 – Wypust zasilający wentylator wyciągowy dachowy o mocy 200W,230V BESTFAN FDA400250E2
- R02 – Regulator obrotów wentylatora dachowego ARW1,5/1
- CH1 – Wpust zasilający agregat chłodniczy 230V
- CH2 – Wpust zasilający agregat chłodniczy 230V

Nazwa rysunku		<div><div>PM</div><div>PROJEKT</div><div>ul. Żeromskiego 6, 98-346 Skomlin</div></div> <div><div>Ireneusz Paluszek</div><div>Zbigniew Matys</div><div>SPÓŁKA CYWILNA</div></div>		
Tablica rozdzielcza TB		tel. kom. 784 163 376		
Nazwa obiektu	Zaplecze kuchenne OSP Młynisko	Nr rys.	E-02	
Adres obiektu	Dz. nr 148, obr. Młynisko Wieś, gm. Biąta	Skala	1:100	
Imię i nazwisko		Nr upr.	Podpis	Data
Opracował	mgr inż. Rafał Matys	–		VII 2023
Projektant	mgr inż. Maciej Wojterski	204/74/Łw		VII 2023