


LEGENDA

- zasilanie
- - - - - powrót
Ø18 średnica rur
[Symbol] oznaczenie grzejnika
V22 600/1200 typ i wymiar grzejnika
1071W moc grzejnika

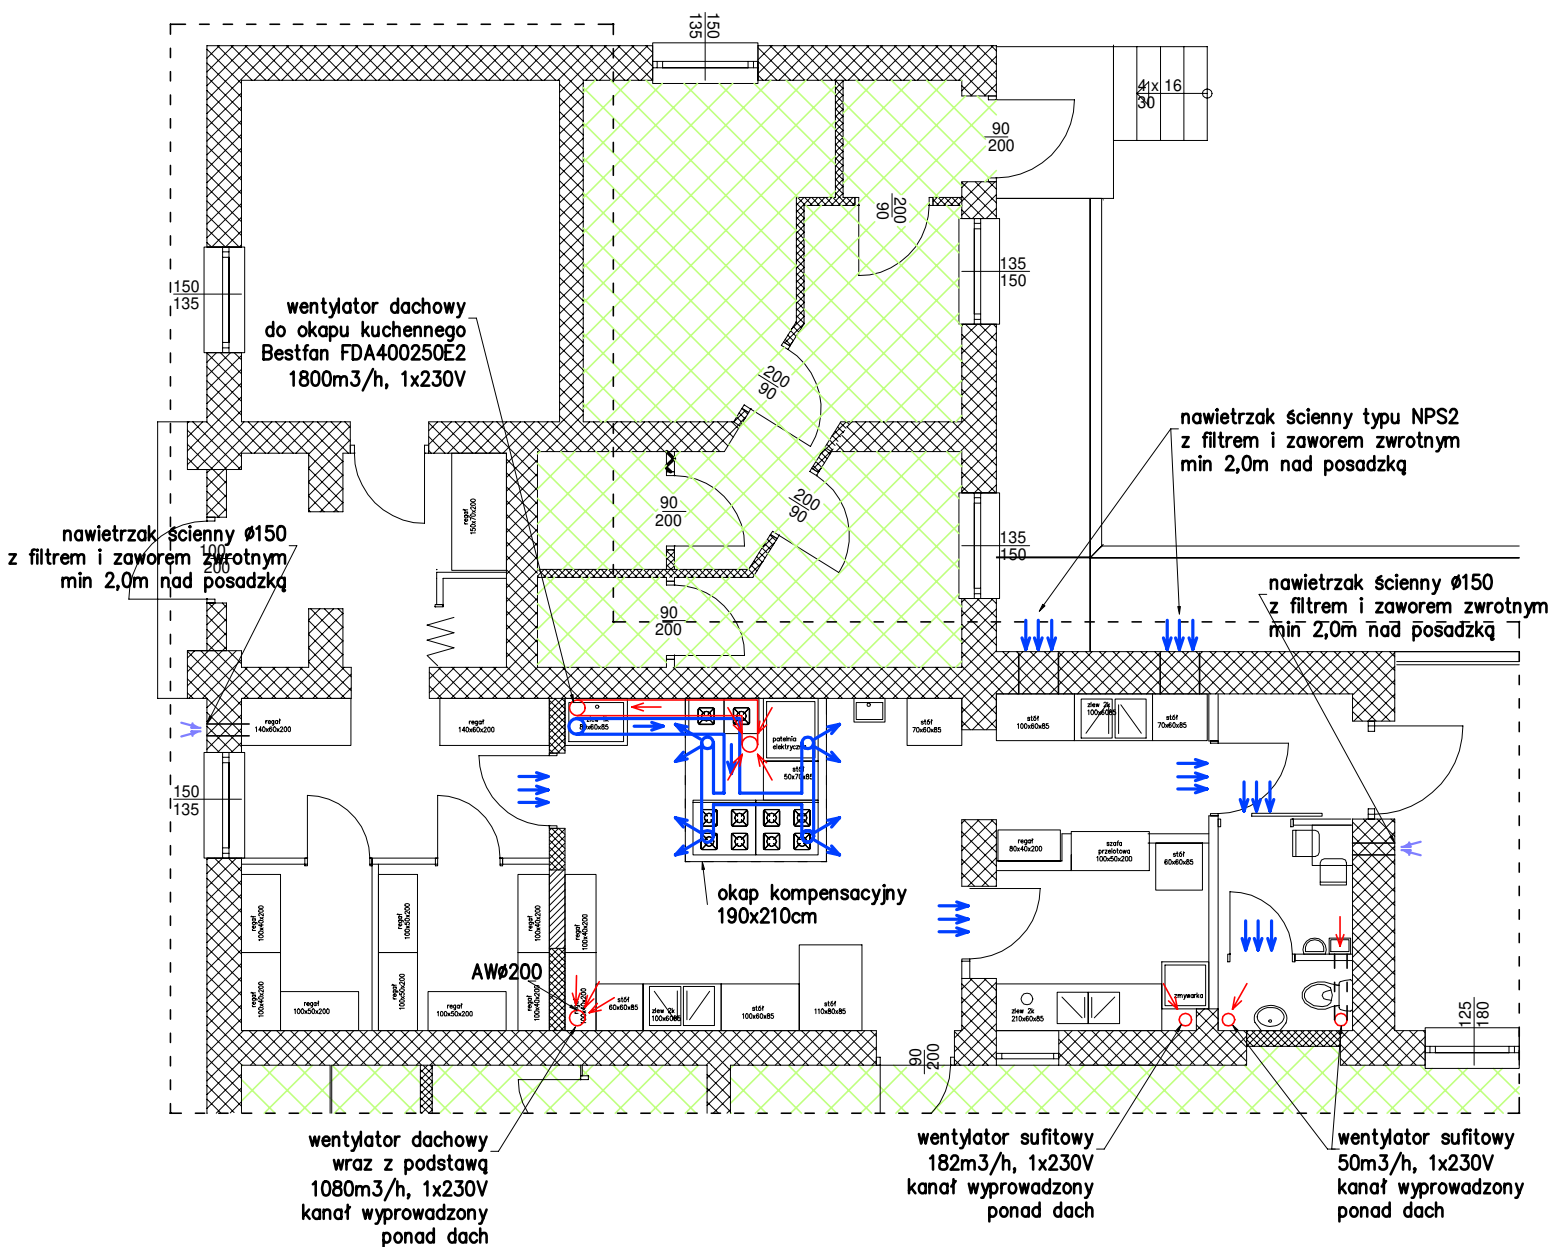

Kanały nawiewne i wywiewne stalowe zaizolować wełną mineralną gr. min 50mm

⇒ Kratki wentylacyjne w drzwiach 440x120mm

Nazwa rysunku		Ireneusz Paluszek	
Instalacja C.O i rozmieszczenie wentylatorów		Zbigniew Matys	
ul. Żeromskiego 6, 98-346 Skomlin		tel. kom. 784 163 376	
Nazwa obiektu	Zaplecze kuchenne OSP Młynisko	Nr rys.	S-02
Adres obiektu	Dz. nr 148, obr. Młynisko Wieś, gm. Biała	Skala	1:100
Imię i nazwisko		Nr upr.	Podpis
Opracował	mgr inż. Zbigniew Matys	-	VII 2023
Projektant	mgr inż. Mariusz Kościelny	OPL/0546/P00S/09	VII 2023